



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE ENGENHARIA



EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PROJETOS BÁSICOS

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-SUBESTAÇÃO ABRIGADA









ALVARO ENGENHARIA LTDA - RUA DR. JESUS DA SILVA, AVANÇO 14474, BARRIO SANTA ISABEL, CEP: 84025-310, TUBARÃO-PR - Fone/Fax: (047) 3216-8627/ 3961-7442 e-mail: alvaroen@netvigator.com.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Título de projeto:	Área	Projeto	Executivo
EMPDO SDCS DO TET			
Exemplo	Área	Controle:	
ARMADA LAR XAL BEMHO DOS MONOS, TONCIMA - PMU	11.020.02m2	Argue:	
Deposiciono do projeto:	Escala:	Procheli:	
Subestação Abrigado Trifásico 1750 KVA	Indicada		01/04
Assunto:	Data:	Operador de Cost	
PLANTA DE SITUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO			
Av. Jaquei Clube, nº 289, SL-411 - Edif. Euro Business B. Jaquei Clube - Fone: 86 3232 3801 - 3232 6587 e-mail: arq.riocardos@jquei.com.br; rianet@jquei.com.br			

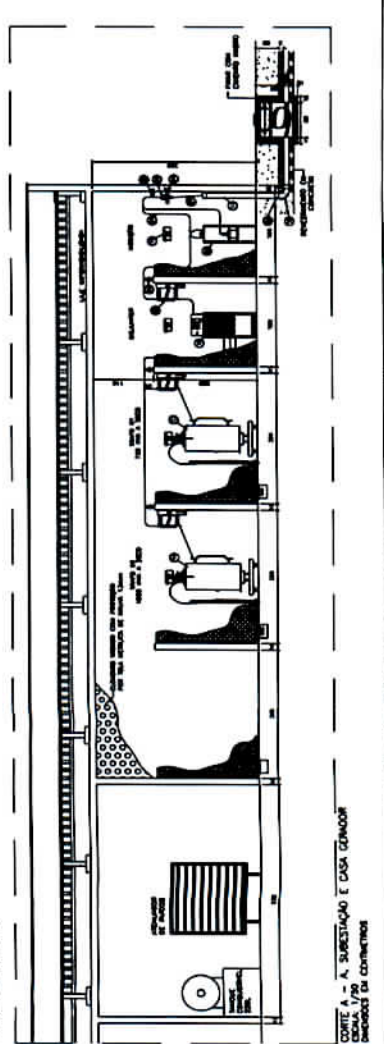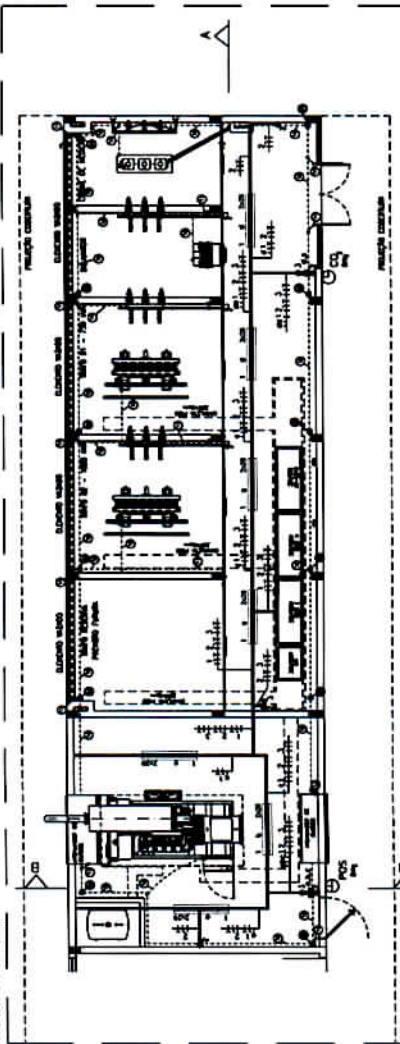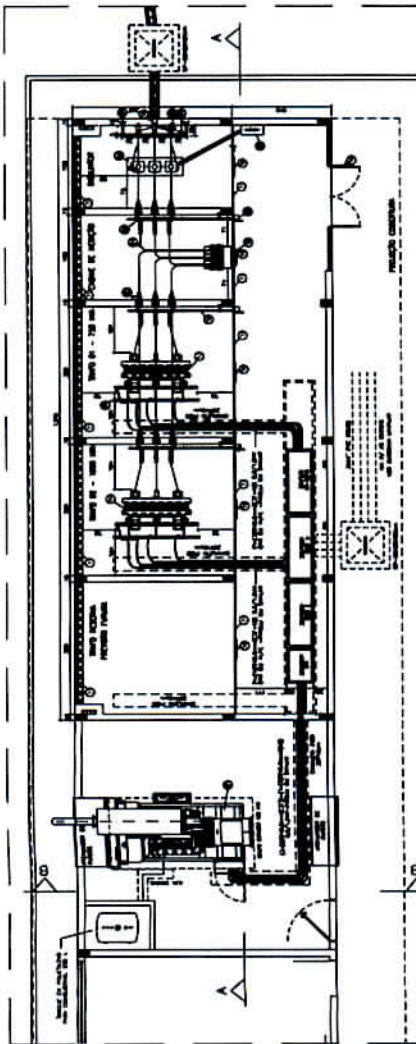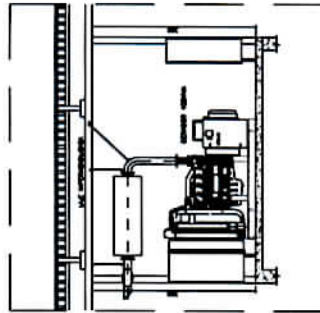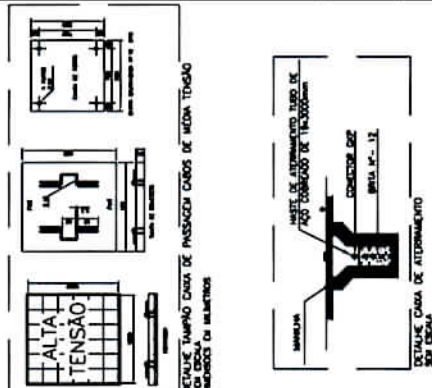





[illegible][illegible]

1. REP. NOME COMPLETO _____	2. PAÍS DE NASCIMENTO _____	3. ENDEREÇO, Nº, CIDADE, ESTADO, CEP _____
---------------------------------------	---------------------------------------	--

[illegible]

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	100m de cabo de cobre 1,5mm ²	100	m
02	100m de cabo de cobre 2,5mm ²	100	m
03	100m de cabo de cobre 4mm ²	100	m
04	100m de cabo de cobre 6mm ²	100	m
05	100m de cabo de cobre 10mm ²	100	m
06	100m de cabo de cobre 16mm ²	100	m
07	100m de cabo de cobre 25mm ²	100	m
08	100m de cabo de cobre 35mm ²	100	m
09	100m de cabo de cobre 50mm ²	100	m
10	100m de cabo de cobre 70mm ²	100	m
11	100m de cabo de cobre 95mm ²	100	m
12	100m de cabo de cobre 120mm ²	100	m
13	100m de cabo de cobre 150mm ²	100	m
14	100m de cabo de cobre 185mm ²	100	m
15	100m de cabo de cobre 240mm ²	100	m
16	100m de cabo de cobre 300mm ²	100	m
17	100m de cabo de cobre 370mm ²	100	m
18	100m de cabo de cobre 450mm ²	100	m
19	100m de cabo de cobre 560mm ²	100	m
20	100m de cabo de cobre 700mm ²	100	m

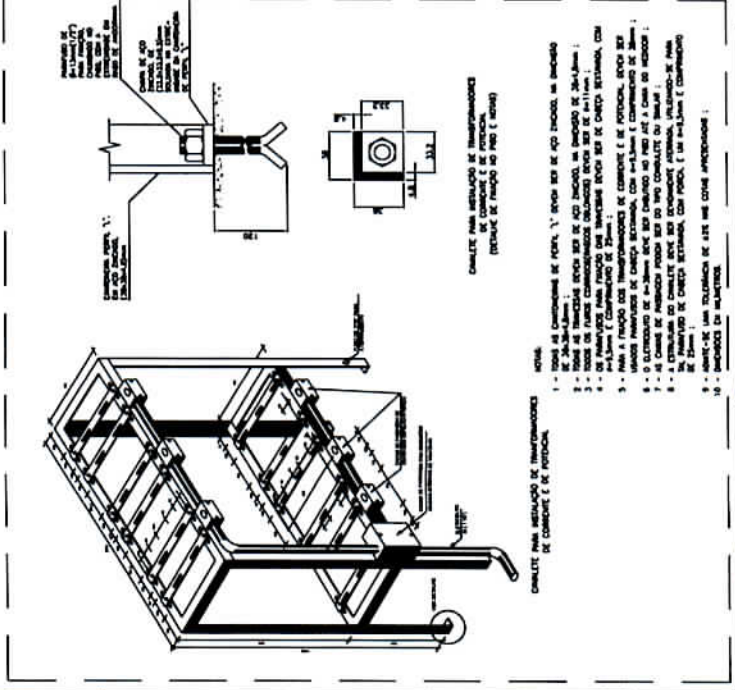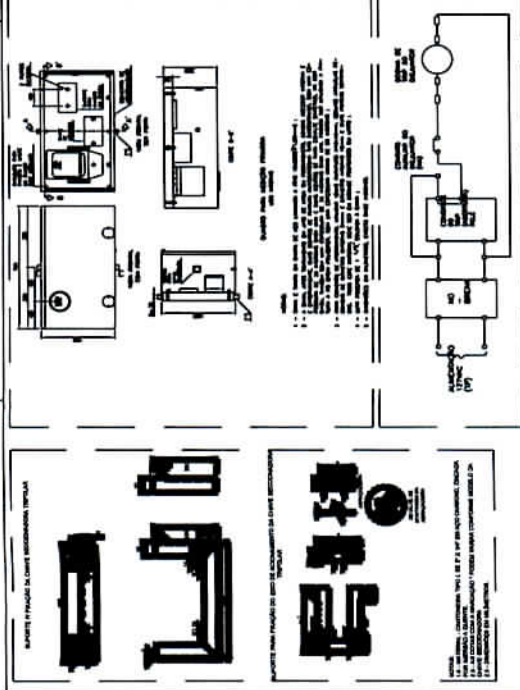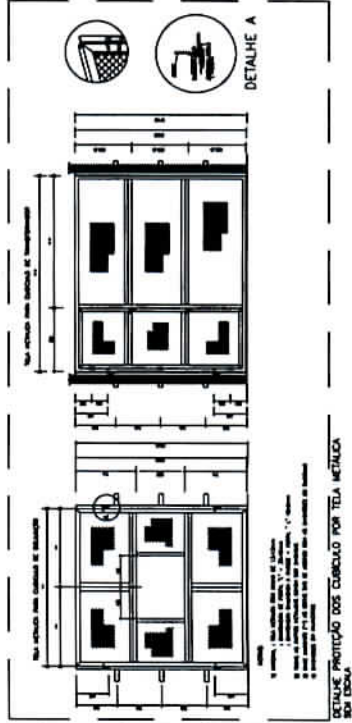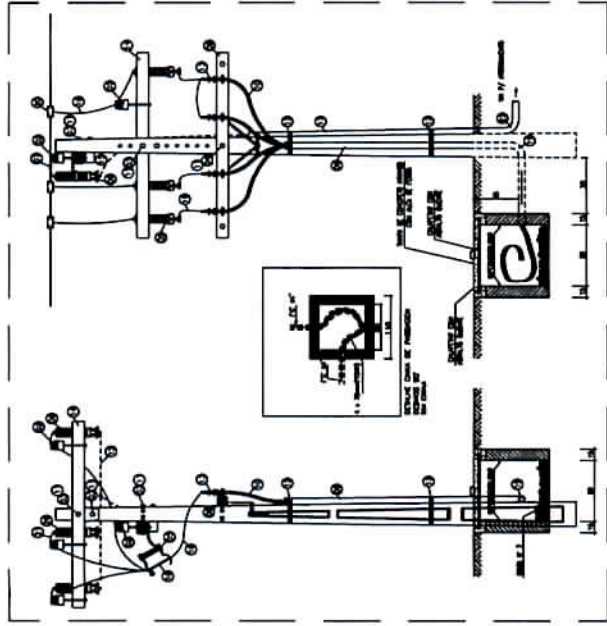

interar
RICARDO DIAS
INTERIORES & ARQUITETURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Processo nº 0001234-56789-00
Data de Arquivamento: 10/01/2017
Valor da Causa: R\$ 1.000,00

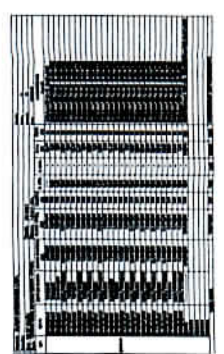

1. The first step in the process is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

[illegible]